



SZEGEDI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
MAKÓI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

A Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi

BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

Makó, 2019. február 18.



Készítette:

**Balogh Róbert t. alezredes
tanácsos
parancsnok**

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-Testület elé:

2018. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai:

a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Makói HTP), részére az alábbi feladatok végrehajtását foglaltuk meg:

- Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos beazonosítása, felmérése és értékelése.
- Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása.
- A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása.
- A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése.
- A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint rendeltetésből adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.
- A közbiztonsági referenci rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése.
- Az önkéntes tűzoltó egyesületek felügyeleti ellenőrzése, a járási, valamint települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása.
- A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és hatékony végrehajtása.
- Az önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt nyert tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői képzésének megszervezése és megvalósítása.
- A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és kárelhárítási stratégia kialakítása.
- A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány és technikai felszereltség biztosítása.
- A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Szegedi KvK) tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági munkájának elősegítése.
- A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése.
- Fokozott figyelmet kell fordítani az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, fizikai állóképességének fejlesztésére.
- Továbbra is fontos célkitűzés volt a gazdaságos, takarékos, hatékony működés, emellett a laktanya karbantartás folytatása.
- Szerettük volna eddig elért eredményeinket is szinten tartani.

A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott módon végrehajtottuk. Hatékony működésünkhöz a feltételek minden szempontból adottak voltak.


Beavatkozásaink számokban, diagrammokon:

Esemény	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Tűzeset	170	156	151	103	118	180	144	158	70	124	173	99	96	74	99	148	119
Műszaki beavatkozás	68	93	94	113	154	127	68	134	276	115	161	97	114	137	103	218	207
Vaklárma/szándékosan megtévesztő jelzés	2	9	6	2	1	3	6	4	2	1	1	1	0	1	0	0	3
Téves jelzés	30	23	20	17	20	25	33	34	41	36	43	33	14	9	36	36	45
Működési területen kívülre	23	21	26	5	10	24	14	24	7	31	32	8	8	12	18	31	16
Összes riasztási szám	238	250	245	216	272	307	265	354	396	307	410	238	232	233	256	433	390


Előző 16 év átlaga: 294 Ehhez képest 33%-kal többet vonultunk.

2018-ban összes esetszámunk 390 volt. Ez a sokévi (2002-től számított) átlaghoz képest (294 esemény) 33%-kal több, viszont az előző évi 433 eseményhez képest 10 %-kal kevesebb. Tényleges beavatkozás az események 77,81 %-ban történt, a tűzeseteknél 57,76%-ban, a műszaki mentések során 92,95%-ban.

A tűzesetek és a műszaki mentések száma egyaránt kissé csökkenő tendenciát mutat. 2018-ban sem kerülték el működési területünket a nagy viharok (2015-ben 61 db viharkár, vagy fakidőlés, 2016-ban 50 db, 2017-ben 160 db, 2018-ban 127 db), és 35 olyan közlekedési baleset is történt, amelynél be kellett avatkoznunk. A szabadtéri tüzek száma – és így a vegetációs területeken keletkezettek is – száma jelentősen csökkent, ezt nagyban befolyásolták a csapadékosabb tavaszi és kora nyári hónapok. A csapadékosabb időjárás mellett látszódik az a munka is, amelyet az előző években közösen kifejtettünk: az előző évek kockázati helyszíneinek beazonosítása, a tulajdonosok felszólítása, a sokrétű felvilágosító tevékenység mellett sokkal fegyelmesebb állampolgári hozzáállással is találkozunk.

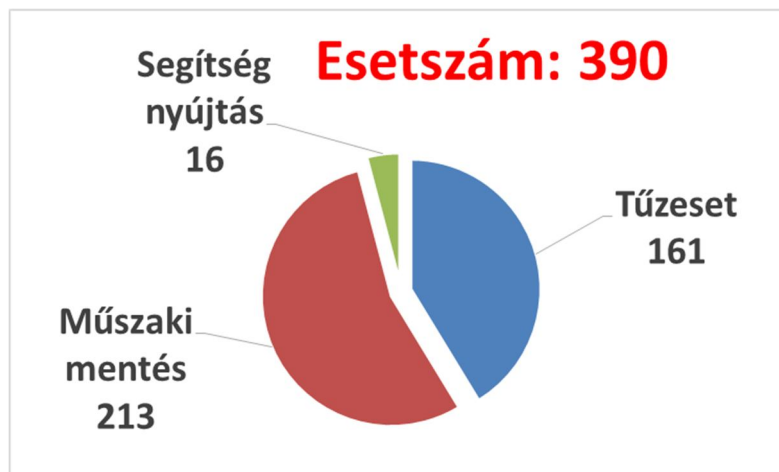

Beavatkozások okainak megoszlása

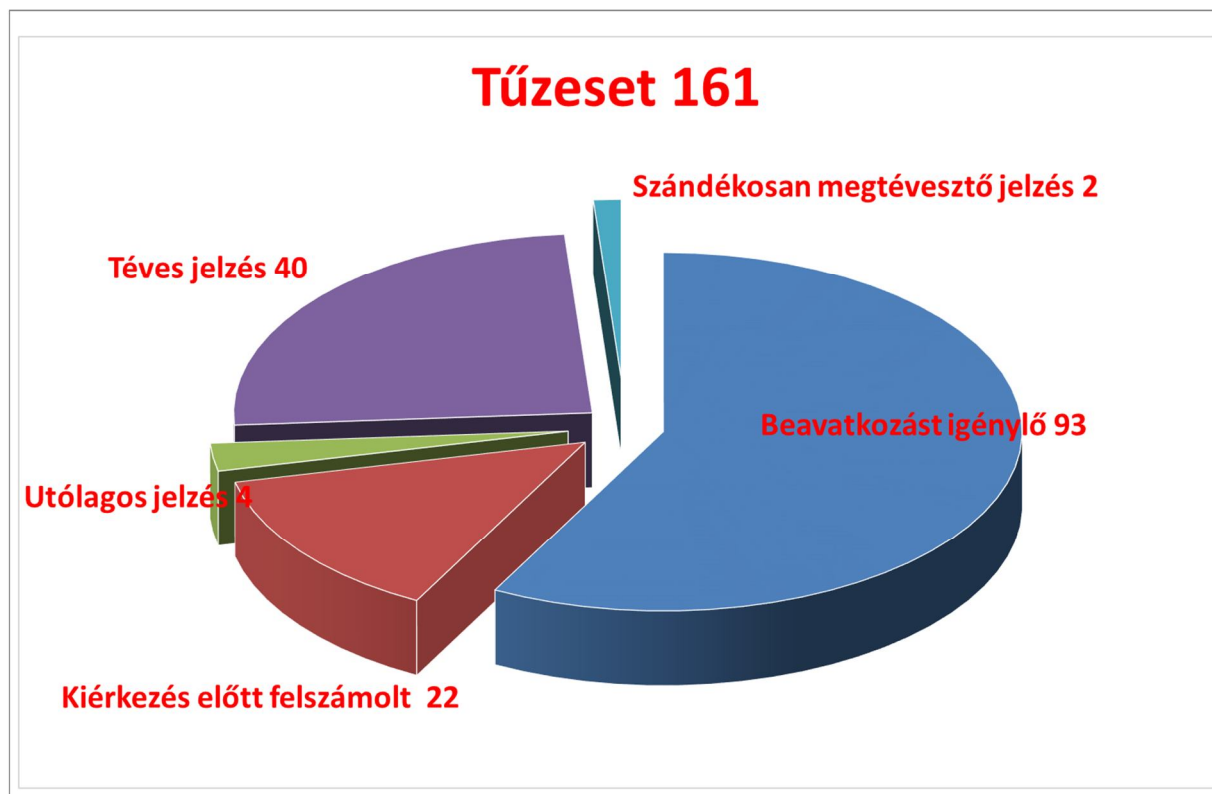

Tűzesetek megoszlása Makói HTP




Műszaki mentések megoszlása Makói HTP

Megvizsgálva az események települések szerinti eloszlását, megállapítható, hogy valamennyi védett településen jártunk. A Makón történt beavatkozások aránya 61 % fölötti, ez megfelel a sokévi átlagnak.

Tűzesetek, műszaki mentések településenkénti megoszlása

A közlekedési balesetek helyszíneit megvizsgálva megállapítható, hogy az autópálya országhatárig történő átadása ellenére a régi 43-as út, és a várost elkerülő út, illetve a működési terület többi útszakasza továbbra is jelentős veszélyforrás a balesetek kialakulása szempontjából.

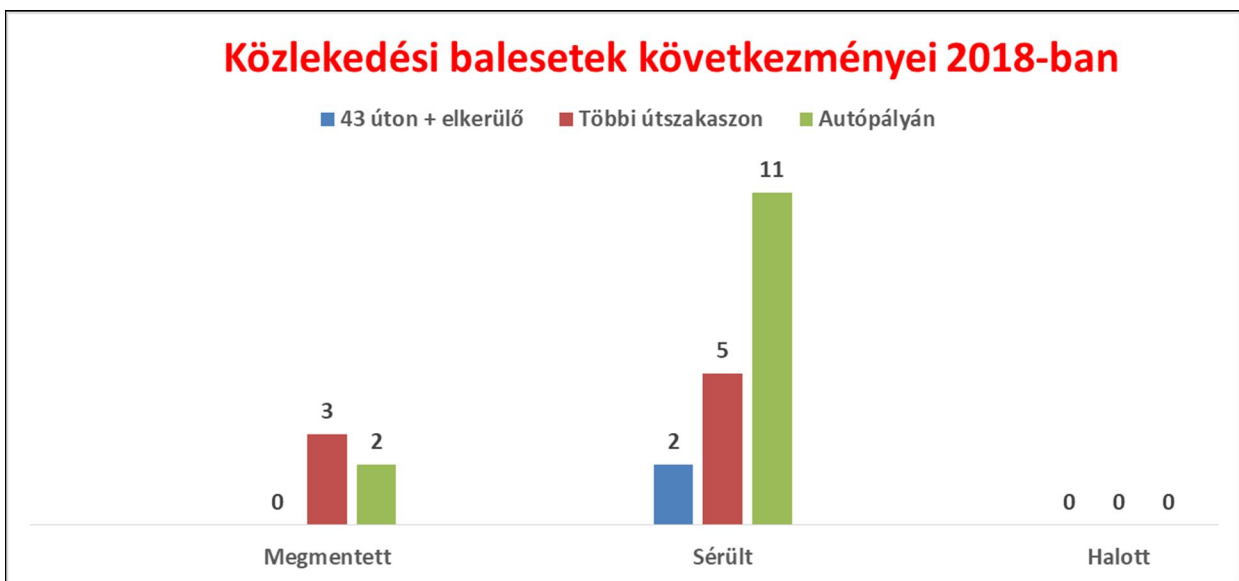

A tűzesetek közül két esetet számoltunk fel III. Kiemelt, és egyet II. Kiemelt riasztási fokozatban, a többi esemény I. vagy I. Kiemelt fokozatú volt.

2018. év során kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény kettő volt:

- 2018. 03. 09-én, a Makó, Királyhegyesi út 10-12. szám alatti hűtőházban tűz keletkezett. Az 1500 m² alapterületű, szendvicspanel szerkezetű hűtőház teljesen kiégett, a mellette levő irodai részt részben, az irodákban levő, az üzemeltetéshez szükséges létfontosságú iratokat és számítógépeket maradéktalanul sikerült megmenteni. A megvalósult III. Kiemelt riasztási fokozat miatt tűzvizsgálati eljárás indult.
- 2018. 09. 23-án, Makó külterületén, a Gorszai Mezőgazdasági Zrt. Igási úti szérűskertjében 4 db, nagyméretű szalmakazal égett. Szándékos tűzokozás alapos gyanúja miatt tűzvizsgálati eljárás indult.

Mindkét esetben jelentés készült a káresemények tapasztalatainak feldolgozására.

A 2018. 06. 06-án Makón tomboló vihar következményeinek felszámolása jelentős munkát adott a makói és a segítségül érkező szegedi, hódmezővásárhelyi és földéaki egységeknek, aznap és az azt követő napokban összesen 58 alkalommal kellett beavatkoznunk kidőlt fák, leszakadt ágak miatt.



Makón és környékén (még) egyetlen létesítménynek sem kell rendelkeznie létesítményi tűzoltósággal, ezért felügyeleti tevékenységünk az együttműködési megállapodással rendelkező két önkéntes tűzoltó egyesület, Földeák és Maroslele szakmai tevékenységének irányítására, technikájuk vizsgálatára korlátozódott. A rendszeres, negyedéves felügyeleti ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az egyesületek nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy járműveik, eszközeik, felszereléseik azonnal bevetethetők és karbantartottak legyenek. Az is jól látható, hogy megteremtettek egy olyan, 8-10 főből álló bázist, akik képzettségeket tekintve is (alapfokú tűzoltó ismeretek, kisgépkészítési végzettségek, szivattyúkezelői jogosultságok), és a beavatkozások során tapasztalt hozzáállásukat, tevékenységüket vizsgálva is bármikor bevetethetők, így hosszútávra tervezhető az együttműködés. Minden felülvizsgálatra kötelezett felszerelésük rendelkezik érvényes felülvizsgálattal. A beavatkozásokat vizsgálva, a szolgálat-parancsnokok (tűzoltás-vezetők) jelentéseire alapozva elmondható, hogy az önkéntesek hozzáállása, elhivatottsága maximális, az együttműködés során folyamatos fejlődés tapasztalható a beavatkozások színvonalában, a rájuk bízott részfeladatokat szakszerűen és hatékonyan oldják meg. Minden tudomásukra jutott eseményt jeleznek, illetve a leadott telefonszámokon a riasztásuk mindig lehetséges. Földeák ÖTE esetében elmondható, hogy kiegészült vállalási területük Óföldeák község közigazgatási területével, és bár egyedüli beavatkozóként még nem számoltak fel káreseteket, de első kiérkezőként nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nagyobb kárnövekedés ne következzen be. Igyekeznek tudásukat fejleszteni, és részt vehettek a hivatásos egységek gyakorlatain is. Maroslele ÖTE esetében pedig az emelhető ki, hogy a rendelkezésükre álló eszközök ugyan nem elegendők első beavatkozáshoz, helyismeretük, háttér munkájuk (táplálás-szerelés, helyszín zárása) nagyon fontos segítség. Minden esetben kiemelhető, hogy a rendelkezésükre álló védőfelszerelések, bár nem mind a legújabbak, de jó állapotúak, használhatóak, ezeket rendeltetésszerűen használják. A tűzoltás vezetői a feladatok meghatározásánál figyelembe veszik, hogy ezek a védőfelszerelések mire alkalmasak. Az elmúlt évek során a pályázatok mindkét egyesületnél arra irányultak, hogy olyan eszközöket, védőfelszereléseket igényeljenek, amelyekkel hatékonyabbak, és biztonságosabbak lesznek a beavatkozásaik. A pályázatok elkészítésében, a felülvizsgálatok koordinálásában, az elszámolásban minden esetben segítséget nyújtottunk. Földeák ÖTE és Maroslele ÖTE is részt vett a BM OKF/MTSZ által meghirdetett pályázatokon, melyeken 100 %-os pályázati támogatást kaptak. Mindkét egyesület aktív saját településén, rendszeresen részt vesznek a falvak rendezvényein, segítséget nyújtanak a lakosságfelkészítésben, az iskolákban látványos tűzoltási, műszaki mentési bemutatót tartottak. Ezen tevékenységüket is a Makói HTP parancsnokának segítségével, és felügyeletével végzik.

A Makói HTP tűzoltó-parancsnoka részt vett az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, valamint a működési területünkön található települések képviselő testületi ülésein.

A Makói HTP illetékességi területe 15 településre terjed ki, a 650 km² területen mintegy 47.000 ember él. A sikeres együttműködés feltétele a települési önkormányzatok a rendvédelmi, valamint más együttműködő szervezetek összefogásán kell, hogy alapuljon. Ennek érdekében folyamatos – *szinte napi* – kapcsolatot tartottunk-tartunk az együttműködő szervezetekkel.

- Térségi települések polgármesteri hivatalai
- CSMKH Makói Járási Kormányhivatal
- Makó Városi Rendőrkapitányság
- CSMRFK Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség
- CSMRFK Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség
- Országos Mentőszolgálat Makói Mentőállomása
- Magyar Vöröskereszt Makói Kirendeltsége

Minden önkormányzattal élő, korrekt kapcsolatot alakítottunk ki, az információáramlás kétoldalú. A települések nemcsak állandó adatszolgáltatók, cserébe az aktuális információkat rendszeresen megkapják.


Hatósági tevékenység

Az elmúlt évhez hasonlóan, 2018-ban is a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon jellemzően keddenként helyben tartott ügyfélszolgálatot a Hatósági Osztály képviselője, illetőleg előzetesen telefonon történő egyeztetés alapján a hét bármely napján adott a lehetőség. Az ügyfelek az ügyeiket a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségén, Szeged, Napos út 4. szám alatt is intézhetik. A hatósági tevékenységbe parancsnok, parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott is bekapcsolódott a Szegedi KvK Hatósági Osztály előadói mellett. Az utólagos tüzesetek adatfelvételezését is elvégezzük. Elmondható, hogy helyismeretünkkel, meglévő hatósági tapasztalatunkkal valós segítséget tudunk nyújtani a hatósági kollégának. A polgári védelmi hatósági feladatokat, supervisor ellenőrzéseket a parancsnok-helyettes, és a katasztrófavédelmi megbízott teljes körűen végrehajtotta a Szegedi KvK polgári védelmi felügyelőjének irányítása mellett.

A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6728 Szeged, Napos u. 4.) illetékességi területén **2018. év január és december hó** közötti időszakában történt kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények száma, a káresemények típusa, illetve a káresemények időbeni eloszlása az alábbiak szerint alakult:


- szén-monoxid (CO) mérgezés káresemény: **26 db**
- kéménytűz káresemény: **15 db**

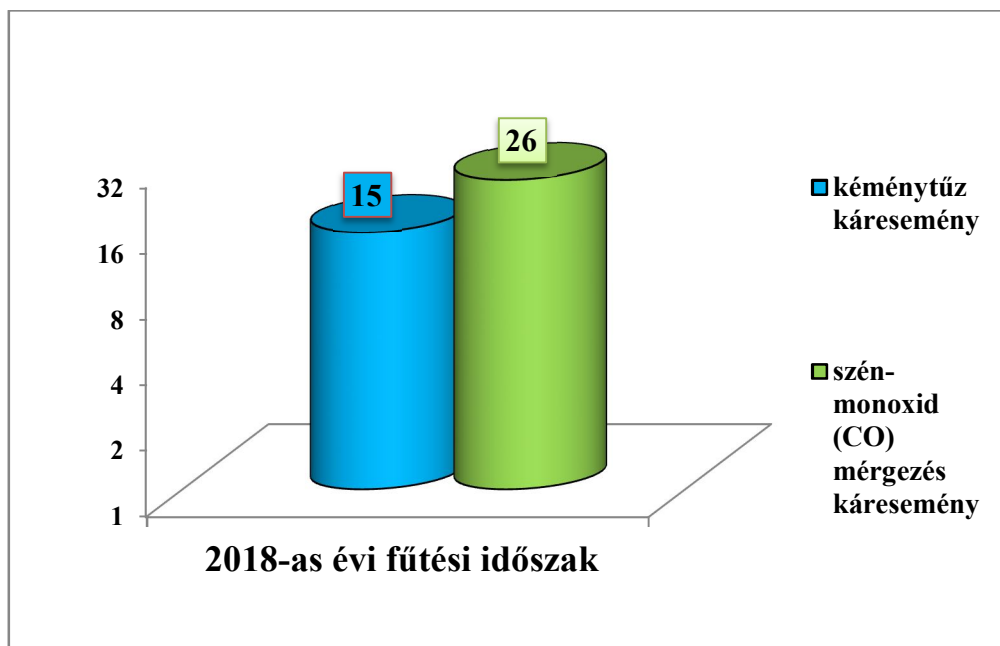

Kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények megoszlása

A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak illetékességi területei szerinti eloszlásban:

- Kisteleki Járási Hivatal: 4 db (Csengele 1 db, Kistelek 2 db, Pusztaszer 1 db)
- Makói Járási Hivatal: 8 db (Apátfalva 2 db, Csanádalberti, 1 db Makó 2 db, Királyhegyes 1 db, Óföldséák 1 db, Pitvaros 1 db)
- Móraalmi Járási Hivatal: 3 db (Bordány 1 db, Mórahalom 1 db, Öttömös 1 db)
- Szegedi Járási Hivatal: 26 db (Domaszék 2 db, Klárafalva 1 db, Kübekháza 1 db, Sándorfalva 4 db, Szeged 15 db, Szatymaz 3 db)

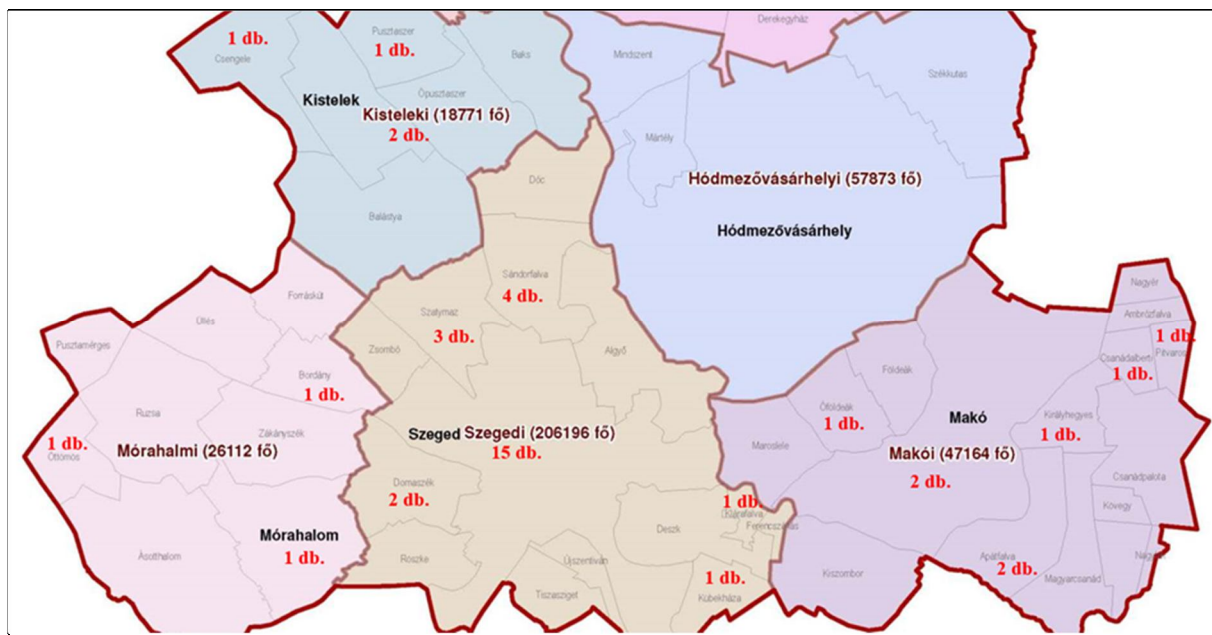

A káresemények kialakulásához vezető jellemző (gyakori) okok:

- Gázkészülék (nyílt égésterű) légellátása nem megfelelő.
Nyílászáró utólagos hőszigetelése, vagy a meglévő hagyományos nyílászáró fokozott légzáró képességűre történő cseréje, mely által megváltozik a helyiség légellátása, légáramlási viszonya, ezáltal kevesebb frisslevegő jut be a helyiségbe. A gázfogyasztó berendezés működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermék megnövekedhet (szén-monoxid arány). A helyiség megfelelő szellőztetését minden esetben biztosítani kell.
- Tüzelőberendezés és egyéb eszközök együttes használata.
A gázkészülék és egyéb eszköz (fürdőszobai páraelszívó, konyhai szagelszívó, mobilklíma, és egyéb elszívó-berendezések stb.) együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek. Működés során ezek a berendezések levegőt távolítanak el a lakások légteréből, mely által megváltozhat a füstgáz áramlási iránya a kéményben. Elszívó-berendezések beépítése (utólagos vagy meglévő) esetén szaktervező véleményét ki kell kérni.
- Nem rendszeresen ellenőrzött és karbantartott tüzelő-, fűtőberendezések és égéstermék elvezető használata.



Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a tüzelő-, fűtőberendezések és égéstermék-elvezetők üzemképes és biztonságos állapotban tartása (a jogszabályokban írtaknak megfelelően). A karbantartást, felülvizsgálatot minden esetben bízunk szakemberre.

- Nem szabványos, műszakilag megfelelő égéstermék-elvezető, és tüzelő-, fűtőberendezés használata.

Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyezett, annak tudtán kívül kialakított égéstermék-elvezető és tüzelőberendezés használata az élet és vagyon biztonságot egyaránt veszélyezteti.

- Korom-lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata.

Nem megfelelő tüzelőanyag használata (pl.: vizes nyers fa, amelynek 20 % feletti a relatív víztartalma, háztartási hulladékok).

Polgári védelmi tevékenység

A polgári-védelmi szakterületen is kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, ennek érdekében több fórumon tájékoztatókat tartottunk. Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottság megtartotta rendes üléseit. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi elnökhelyettes, katasztrófavédelmi megbízott megfelelően tájékoztatják a HVB elnökét a szükséges és esetleges feladatokról. A Járási Hivatal vezetőjével rendszeresen, legalább havi szinten történik egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az őszi soros HVB ülés alkalmával a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés, a Katasztrófavédelmi Munkacsoport felkészítésének helyzete alkotta a fő témaköröket.

Tűzoltóságunk aktív szerepet vállal a köznevelésben résztvevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésében.

A katasztrófavédelmi szempontú lakosságfelkészítési feladatok végrehajtására, a gyermek- és ifjúságfelkészítés 3x3-as akcióterve, megfelelő iránymutatást és módszertant biztosít. A felkészítések sikerét azonban a katasztrófavédelmen kívüli „közvetítő láncszemek” szerepvállalásának növelése tovább fokozta. A pedagógusok felkészítése, bevonása és motiválása kulcsfontosságú a tanulók felkészítési folyamatát tekintve. A katasztrófavédelem állománya, a pedagógusok, az önkéntesek és a társszervek által elvégzett tájékoztatási, felkészítési törekvések biztosítják a felnövő fiatalság egyéni védelmi szintjének és a közösségek biztonságkultúrájának növekedését. Ezekhez szükséges a tanulók felmenő rendszerű képzése során minden életkori helyzetben fokozni a felkészítési lehetőség sorát.

A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán a rendezvények alkalmával több ezer fő találkozott a katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival.

A Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4 oktatási intézménnyel rendelkezik együttműködési megállapodással, melyek 2017 szeptemberében felülvizsgálatra kerültek:

- Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola,
- Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola,
- Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium,
- József Attila Gimnázium.

Az intézmények hallgatói előzetes egyeztetések alapján a parancsnokság szervezésében teljesítik a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot.



Sajtótevékenységünk

A helyi és regionális médiával történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Csongrád MKI) szóvivője útján valósult meg. A Csongrád MKI dinamikus honlapjának aktuális információkkal történő feltöltése céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk. A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat tartottunk különböző szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon vettünk részt.

Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során kiemelkedő segítséget nyújtottak az egyes szolgálati csoportok.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. együttműködésében zajló „Ne gyűjtsd, gyűjtsd!” kampány, részeként karitatív szervezetekkel közösen 5 db füstérzékelőt osztottunk ki rászoruló lakosoknak, valamint iskolákban és lakossági fórumokon tartottunk előadásokat a környezettudatos hulladékkezelés fontosságáról.

Összegzés

Összességében kijelenthető, hogy a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság teljesítette a 2018. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet- és vagyonbiztonságát.

2017. év elején a készenléti szerek átlagéletkora 19 év volt, egy új gépjárműfecskendő és egy új gépezetes tololétra beállításával 2017. év végén ez a szám 5,75 évre csökkent. A kapott új szerekkel teljesnek érezzük Makó város és a környező 12 település mentő tűzvédelmét. A technikai felszereltségünk, és a folyamatosan fejlesztett tudásunk garanciát jelent arra, hogy a lakosság élet- és vagyonbiztonsága erős, a beavatkozások színvonala magas szintű maradjon.

2019. évben is folytatnunk kell a saját állományunk, működési területünkön lévő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezet tagjainak képzését, gyakoroltatását.

Makó, 2019. február